


Uwaga: Przed układaniem przewodów instalacji 24V oraz przed podłączeniem urządzeń wentylacji należy skoordynować z branżą sanitarną poprawność działania systemu

YDY3x2,5mm² -z TB-2 do regulatora CRT

- YDY5x10mm² -z TG do tablicy TB-2
- YDY3x1,5mm²/RG 18 -z TG do went. TD 500/160
- YDY5x4mm²/RG 28 -z TG do centrali went.
- YDY5x10mm²/RG 47 -z TG do agregatu MRA-K 61

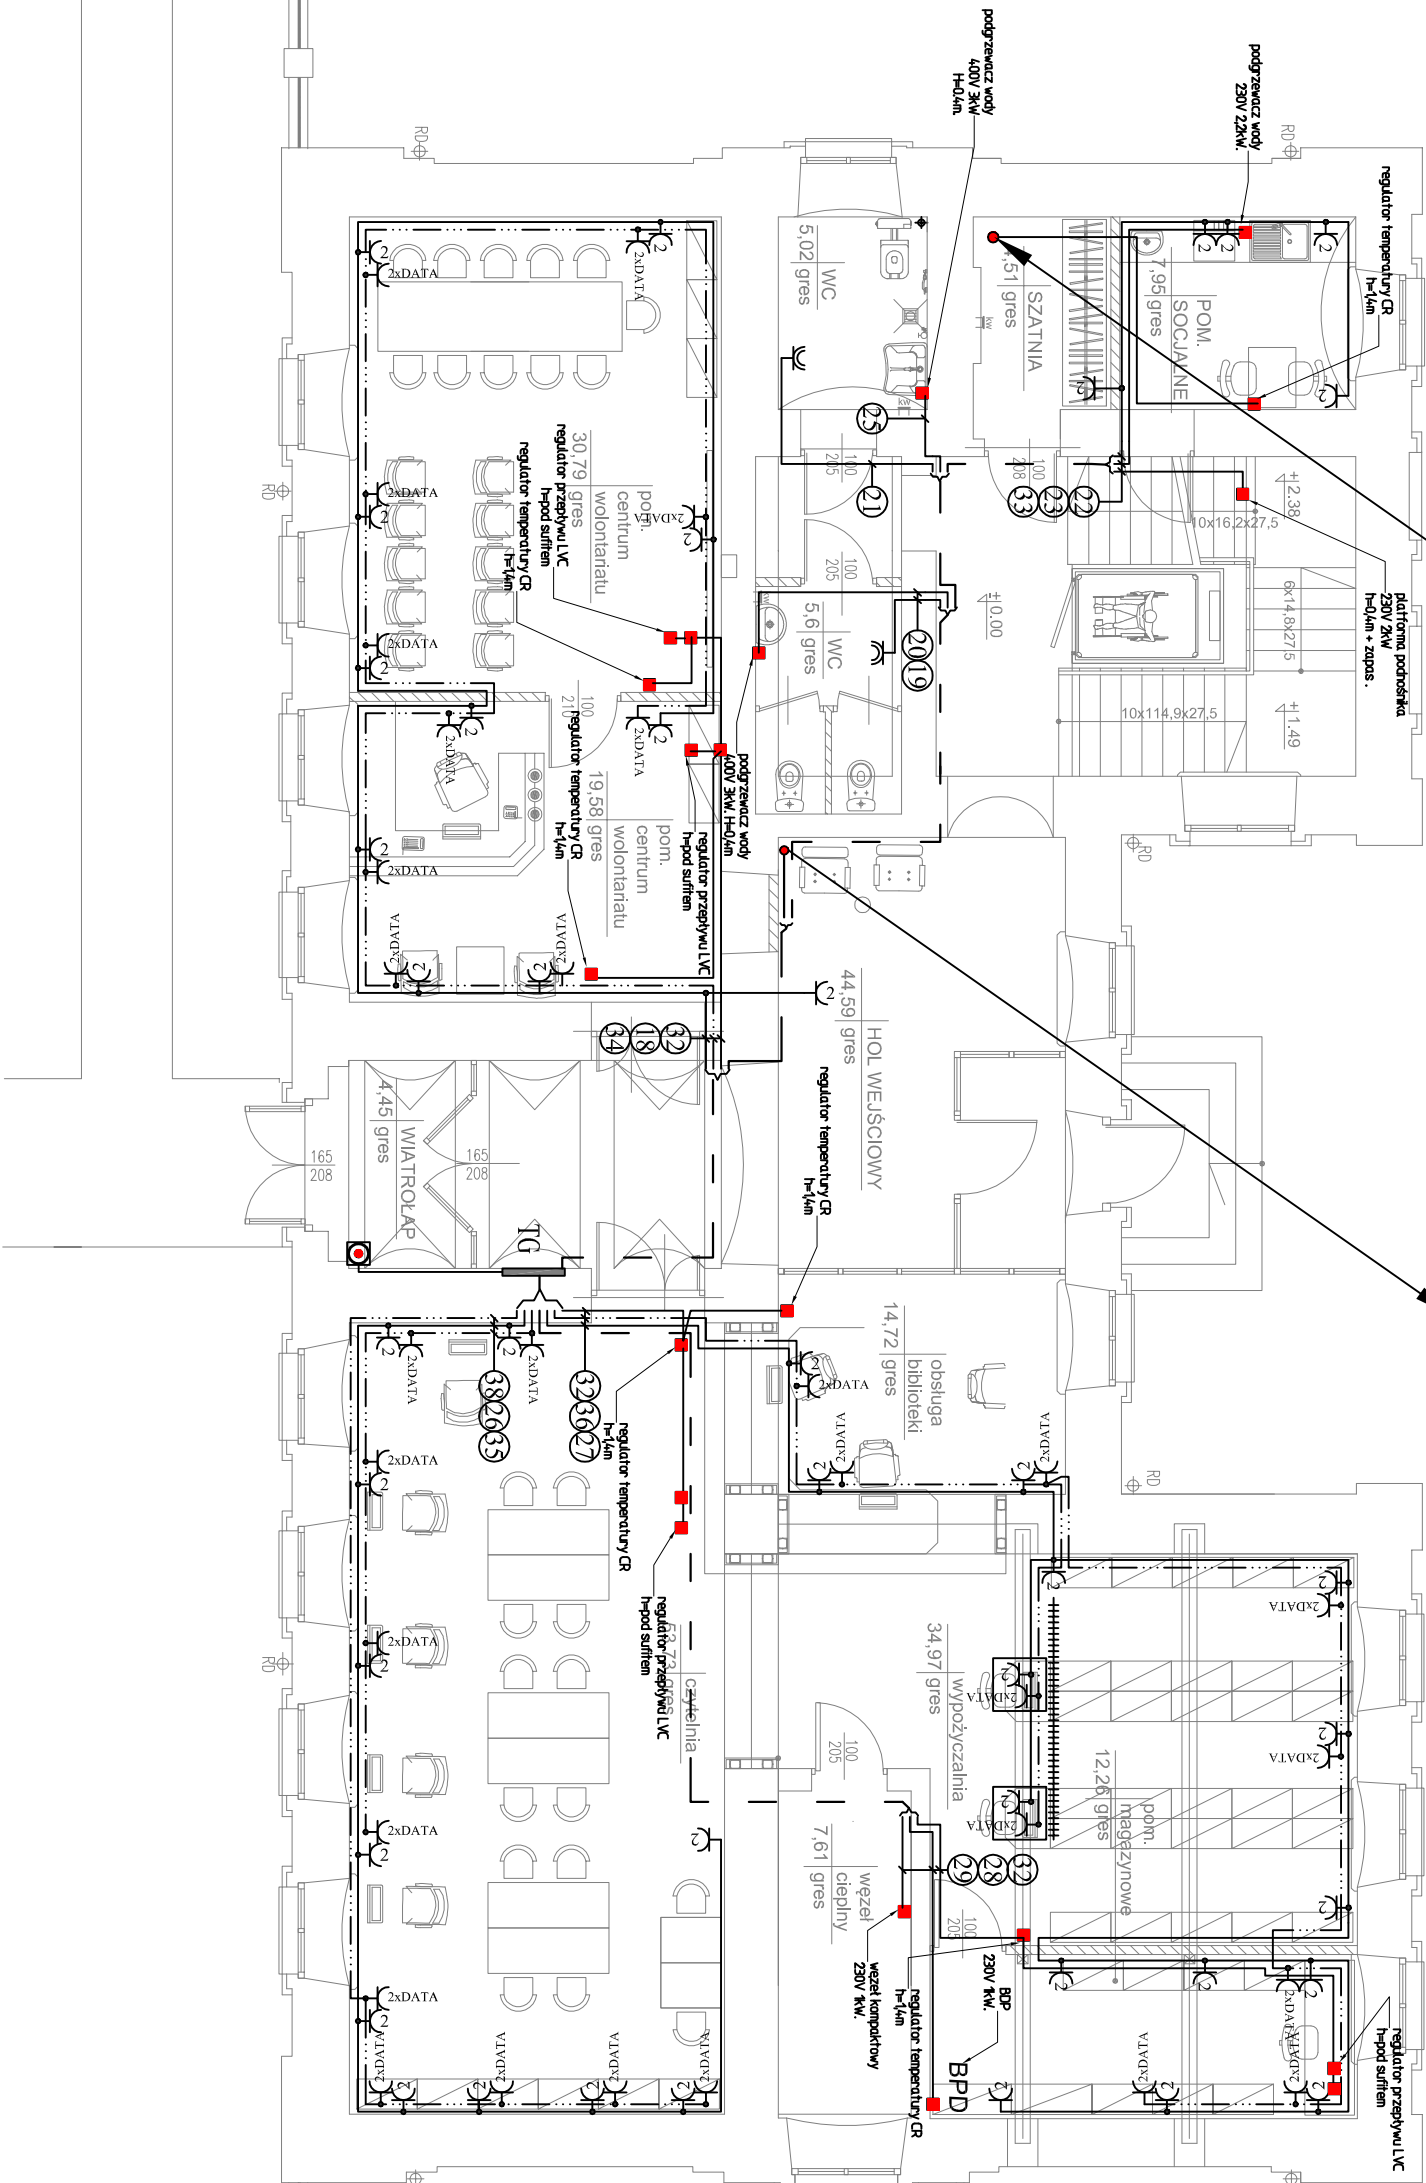

inwestprojekt 3
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o.

Obiekt: ADAPTACJA BUDYNKU
zlokalizowanego na działkach
nr 1759/11 i nr 1759/12
przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie, DT:10P/2013

NR RYS.

E-7

RZUT PARTERU-INST. ELEKTRYCZNE 1 : 100

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Marcin Gziesiukiewicz PDL/0154/POOE/10	
inż. Adam Sosnowski Bł. 309/73	

LEGENDA
proj. tablica bezpiecznikowa
proj. wyłącznik p.poż
proj. puszka przyłączeniowa z zaciskami 100x100
proj. gniazdo pojedyncze IP44
proj. gniazdo podwójne
proj. gniazdo 2x DATA w ramce z gniazdem 2xRJ45
proj. gniazdo 2x DATA w ramce z gniazdem 2xRJ45

Rzut parteru skala 1:100 - instalacja
gniazd wtykowych i zas. urządzeń